

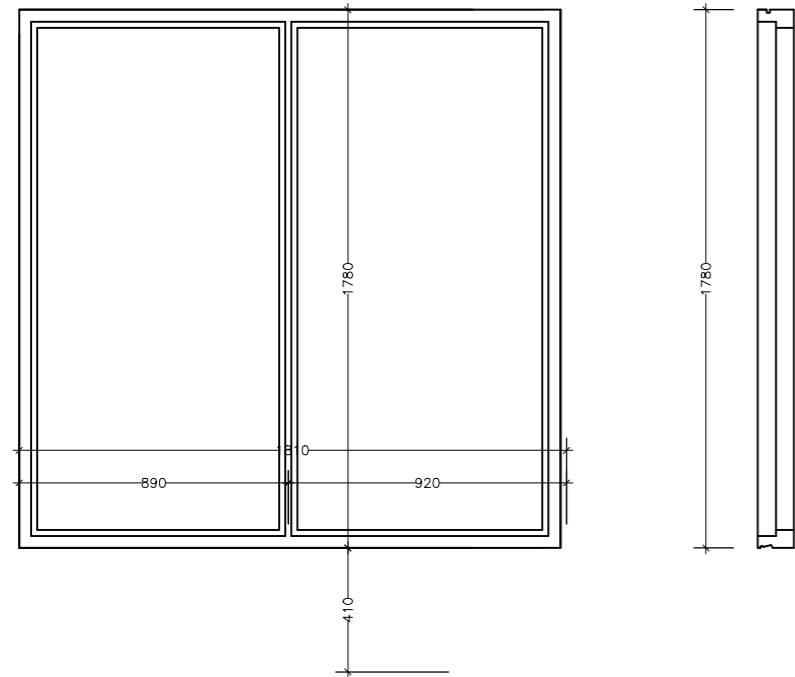




GLUGGAR M.K. 1/25

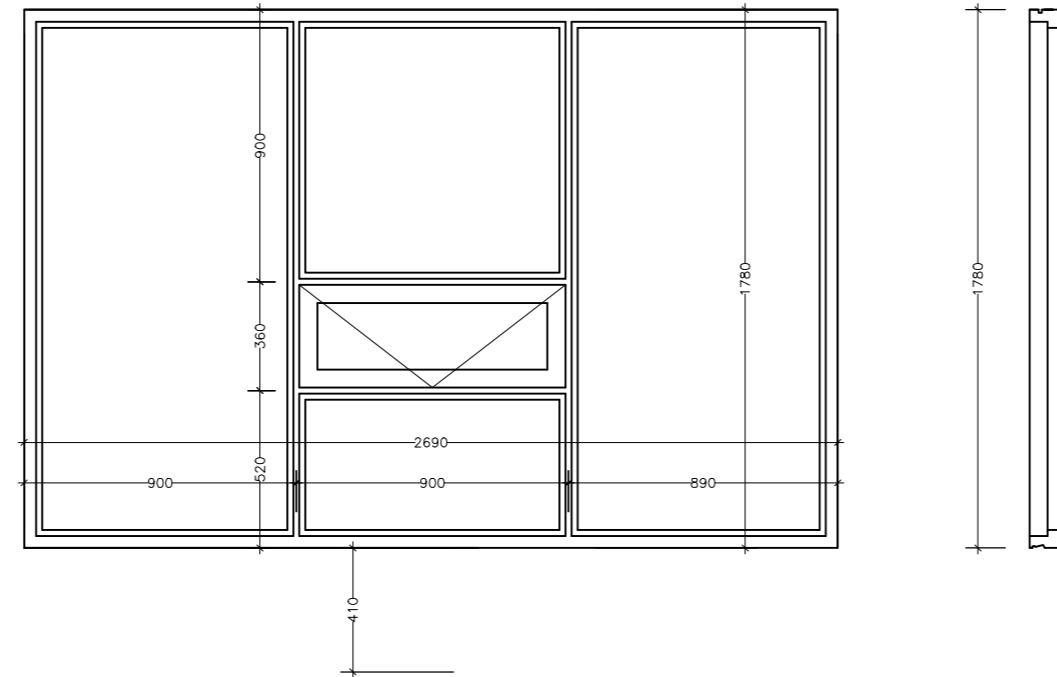



G1 1 stk.
fl.mál: 3,19 m²
ummál: 7,14 m

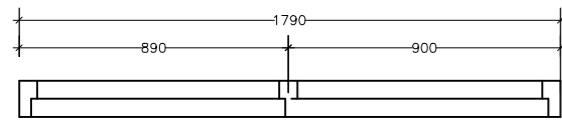



G2 3 stk.
fl.mál: 4,79 m²
ummál: 8,94 m

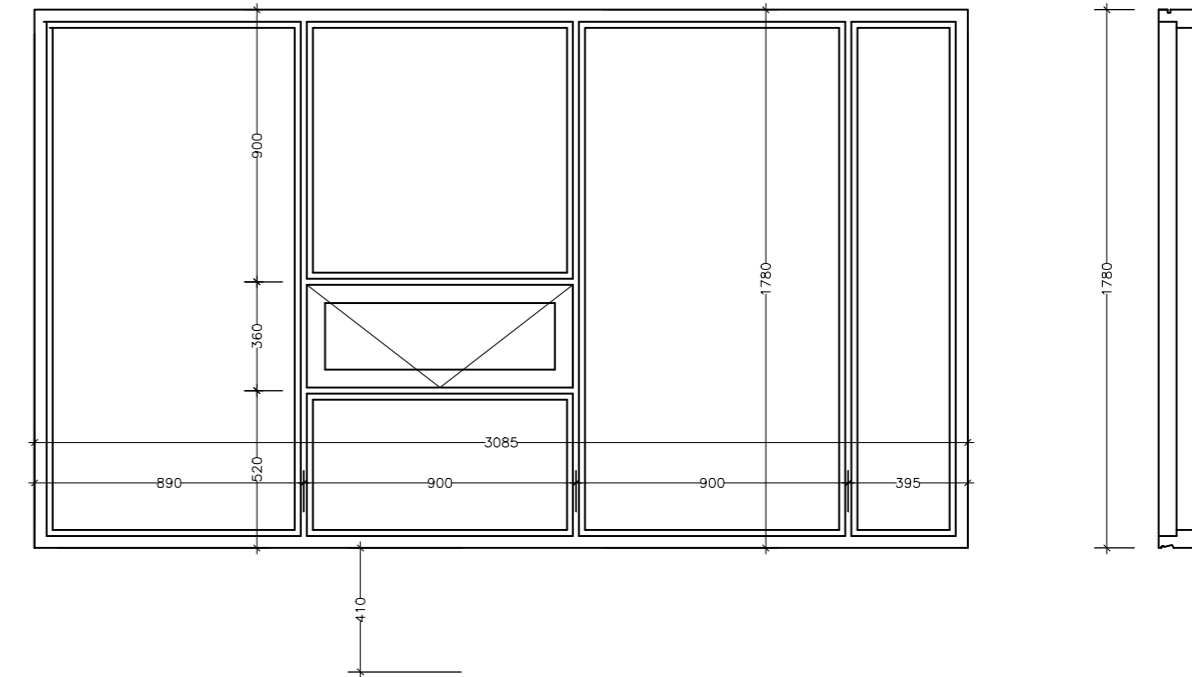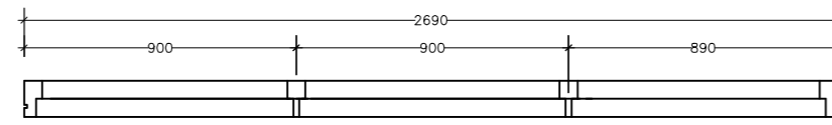


G3 1 stk. (gafi)
fl.mál: 5,49 m²
ummál: 9,73 m

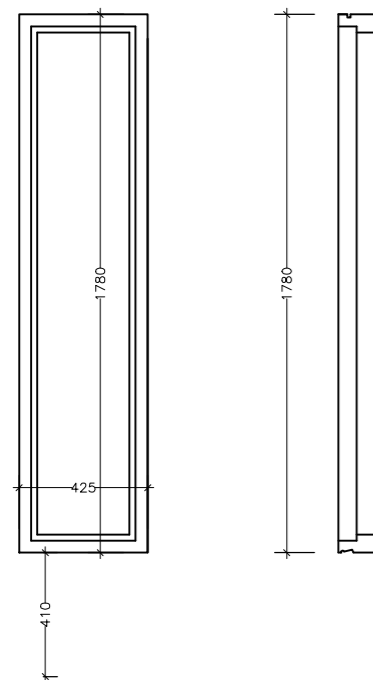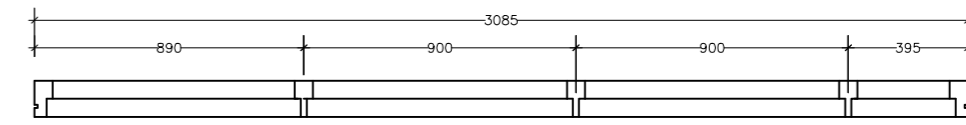

G4 1 stk. (gafi)
fl.mál: 0,76 m²
ummál: 4,41 m

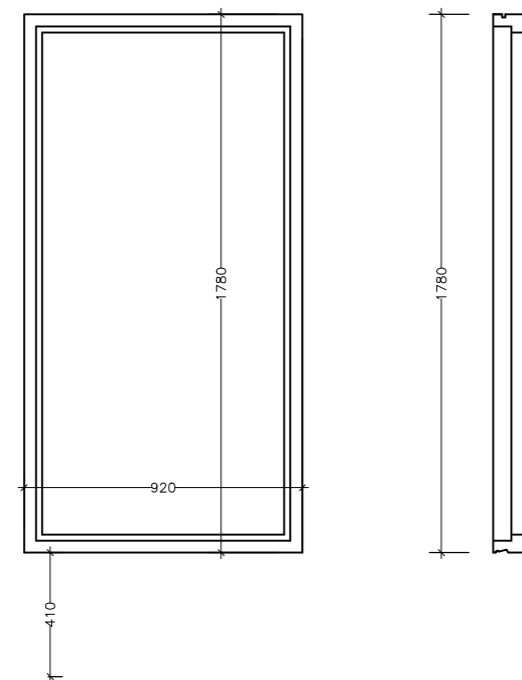

G5 1 stk. (gafi)
fl.mál: 1,64 m²
ummál: 5,40 m



SKÝRINGAR

Gluggar skulu vera af viðurkenndri gerð. Gluggaframleiðandi skal uppfylla styrkleikakröfur og kröfur um hámarksvignun gluggapósta.

Gler skal vera háeinangrandi K-gler.

Öryggisgler skal vera í glerhurðum og gluggum þar sem hæð nær ekki 0,6m frá gólfí sbr. gr. 8.5.2 í byggingarreglugerð 112/2012