GRINDUR ÚTVEGGJA M.K. 1/50

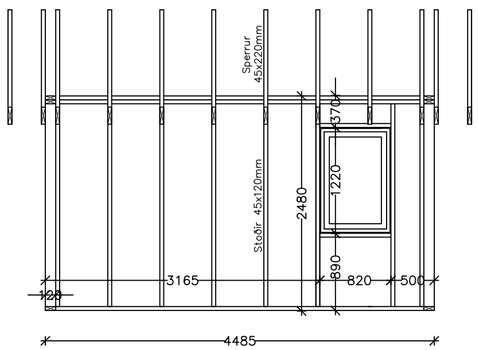

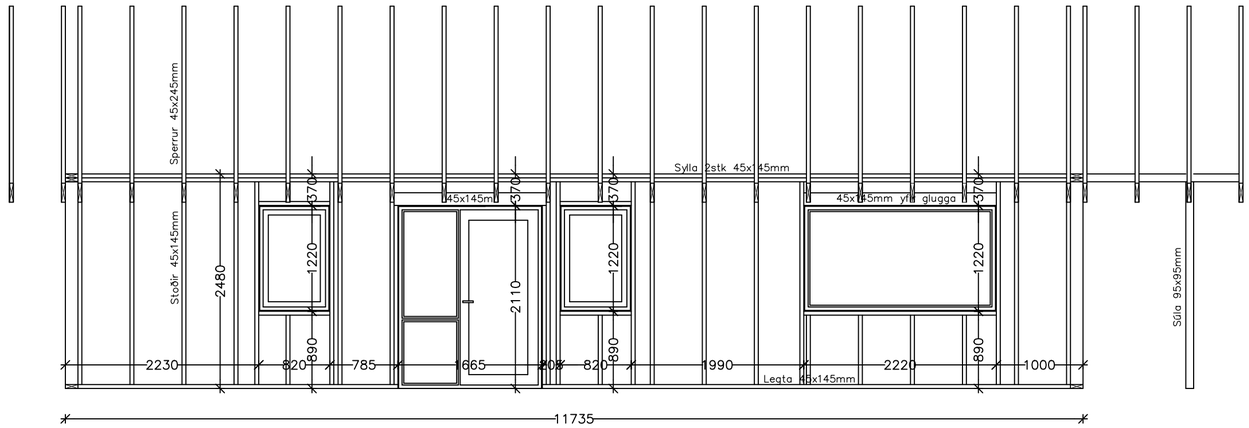

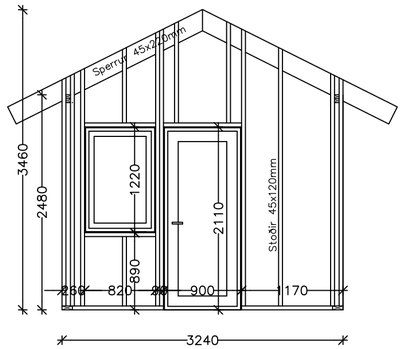

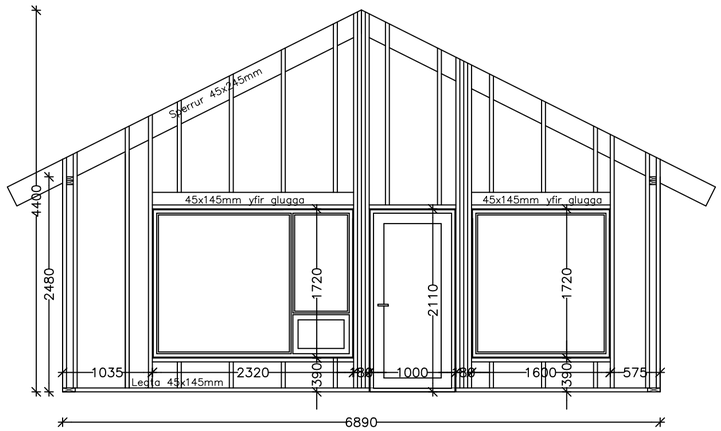

SKÝRINGAR:

Grindur skal klæða með 12 mm rakalímdum krossviði skrúfað með 4/40 skrúfum c/c 150 á hornum c/c 200 annars staðar.
Pappi komi milli timburs og steypu.

Grindur útveggja og burðarveggja eru í gæðaflokki T1

Þaksperrur eru í gæðaflokki T2

Allur saumur og tengi sé galvanhúðað

hagtækni
tækniþjónusta Refsholti 7, Skorradal hagtaekni.is sími 861 7252

VERK: Refsholt 27, Skorradal
VERK NR.: 377
TEIKNING: Frístundahús
Burðarvirki - Grindur útveggja 1/50
TEIKN. NR.: 202
DAGS.: 12. júní 2021
TEIKNAÐ: Ingólfur Margeirsson 070252-3099
SAMÞ.: