



BURÐARVIRKI DEILI M.K. 1/10


SNIÐ E-E
sperrur efri þök

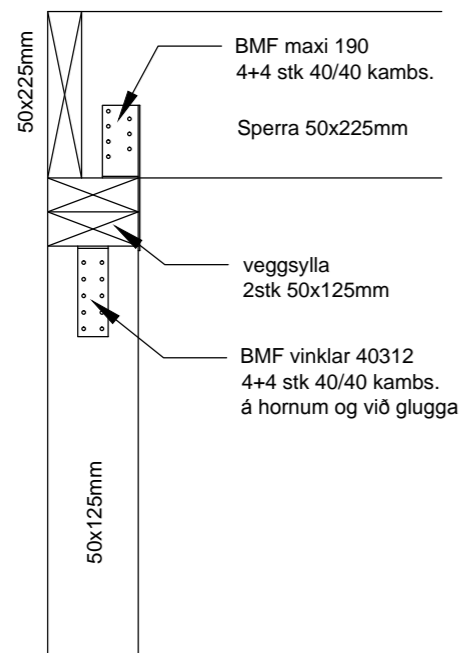


SNIÐ F-F
sperrur millibygging

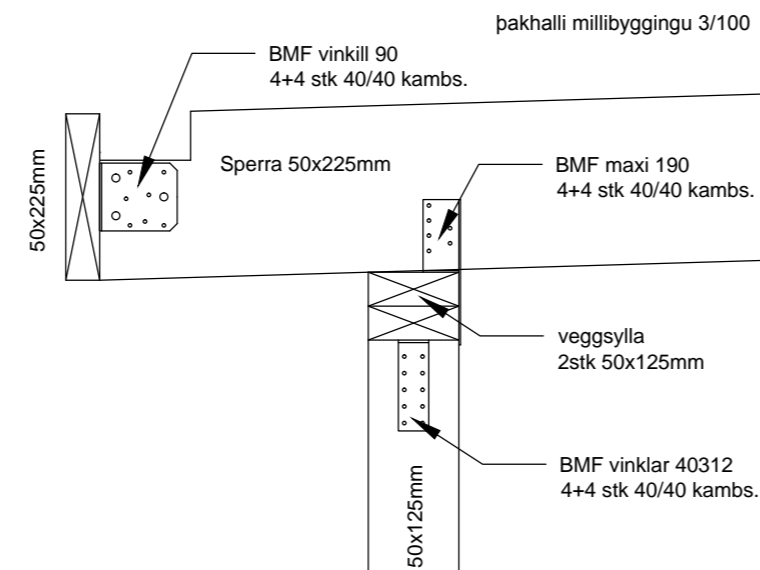


SNIÐ G-G
sperrur millibygging

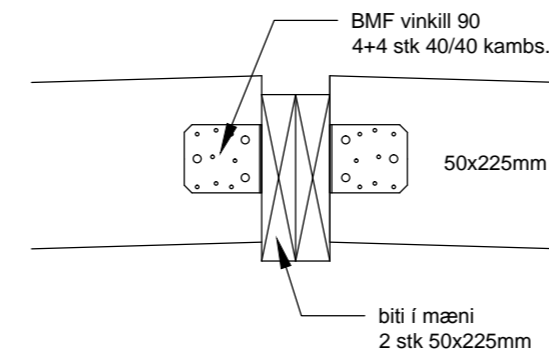


SNIÐ H-H
biti millibygging

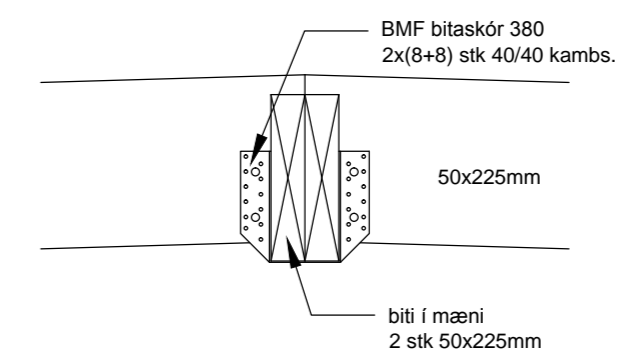

SNIÐ I-I
stoðir við sökkulreim

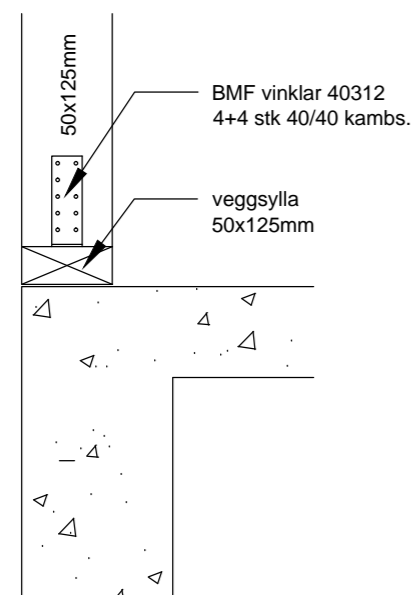

SNIÐ J-J
stoðir við stofuglugga

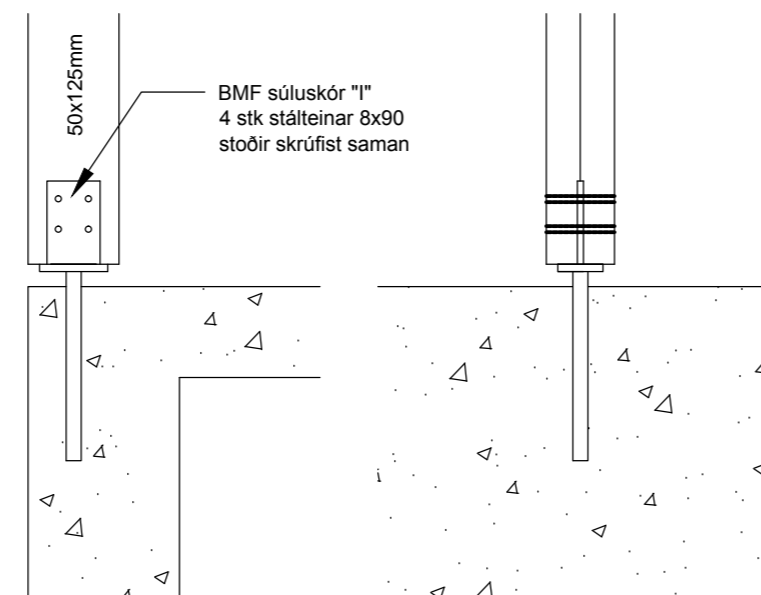

SKÝRINGAR:

Grindur útveggja og burðarveggja eru 50x125mm í gæðaflokk T1
Grindur skal klæða með 9mm rakalímdum krossviði skrúfað með
4/40 skrúfum c/c 150 á hornum c/c 200 annarsstaðar

Þaksperrur eru 50x225mm í gæðaflokk T2

Allur saumur og tengi sé galvanhúðað